


# Pomieszczenie serwerowni 05



## OZNACZENIA

- KD** - Centrala kontroli dostępu + port LAN
- CZYT** - Czytnik kart zbliżeniowych
- PW** - Przycisk wyjścia
- PE** - Przycisk ewakuacja
- ZW** - Zwora elektromagnetyczna
- K** - Czujnik kontaktronowy drzwi
- Gniazdo 1xRJ45 kat. 5e UTP w puszcze nt M45 mocowanej w ubudowie KD
- Przewód YTDY 6x0,5 mm2
- Kabel UTP kat. 5e PVC

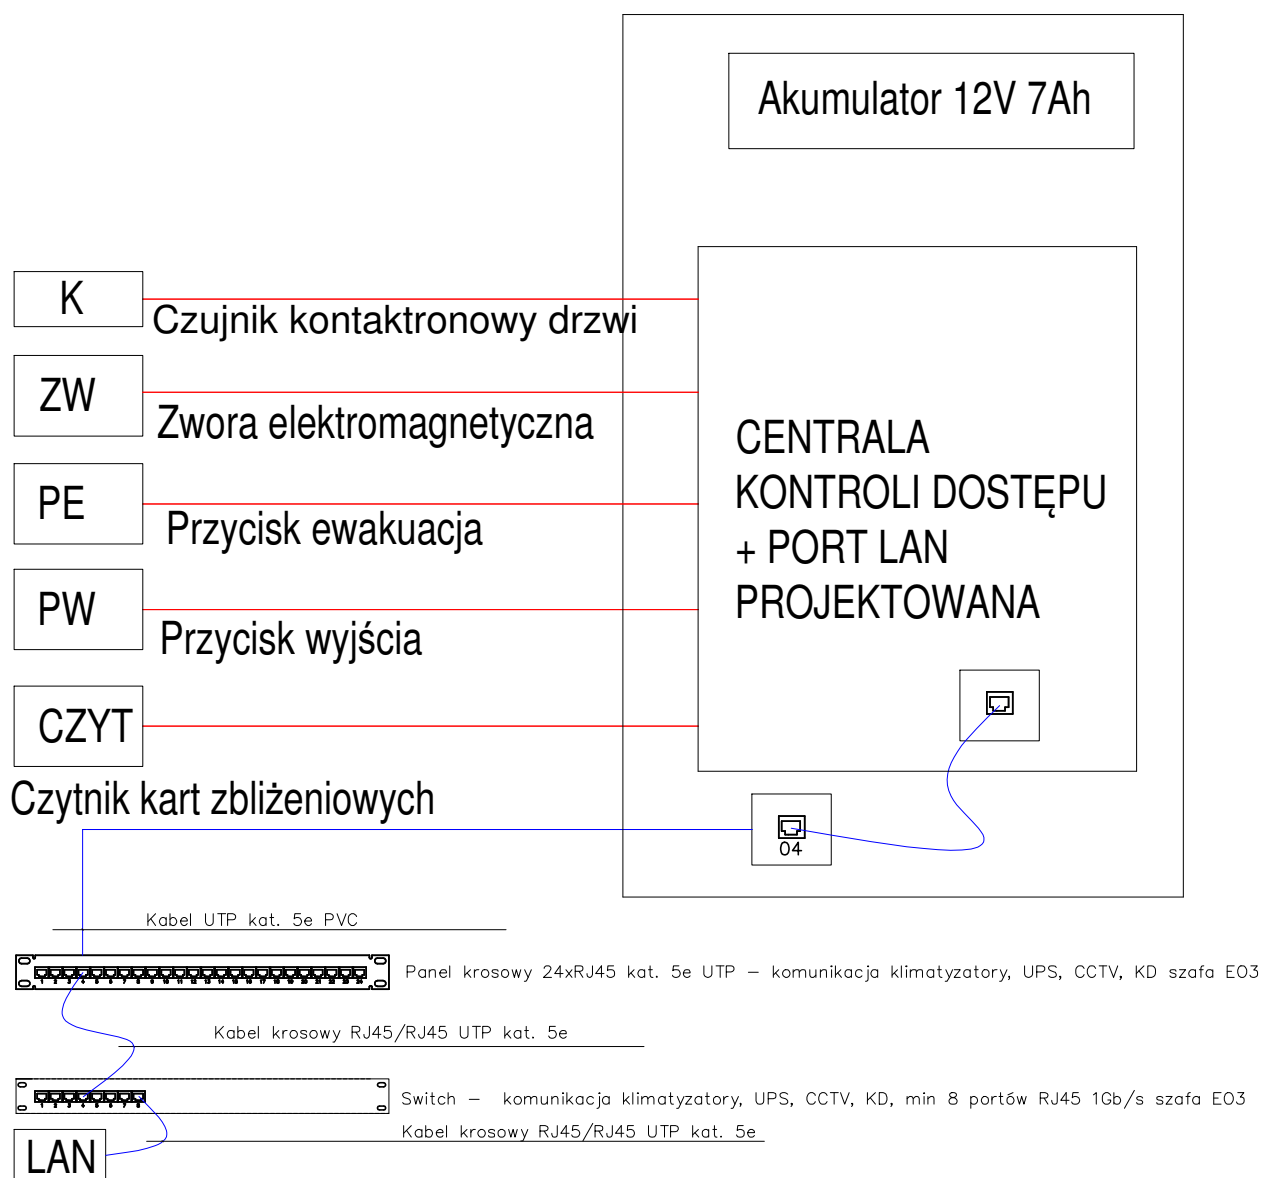

MJM-iT SYSTEMS Krzysztof Górnik  
ul. Poziomkowa 30, 63-004 Górzewo

### OBIEKT:

REMONT ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO NR 05  
WRAZ Z JEGO ADAPTACJĄ NA POTRZEBY POMIESZCZENIA  
SERWEROWNI DLA SYSTEMU SIPWW  
Ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

### INWESTOR:

Województwo Wielkopolskie z siedzibą w Urzędzie  
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu  
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

TEMAT: **Instalacje zabezpieczenia elektronicznego  
kontrola dostępu schemat blokowy  
- projekt (przyziemie)**

### PROJEKTANCI:

Henryk Centlewski  
mgr inż. Marian Wawrzyniak

### DATA:

19.02.2016

### RYS. NR

### BRANŻA:

PB

INST. ELEKTRYCZNE

**IZ-3**