







OZNACZENIA

-  - Dysza gasząca
-  - Butla 40l z gazem
-  - Rurociąg instalacji gaszącej
-  - Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M



WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY ZABEZPIECZAĆ OGNIOWO

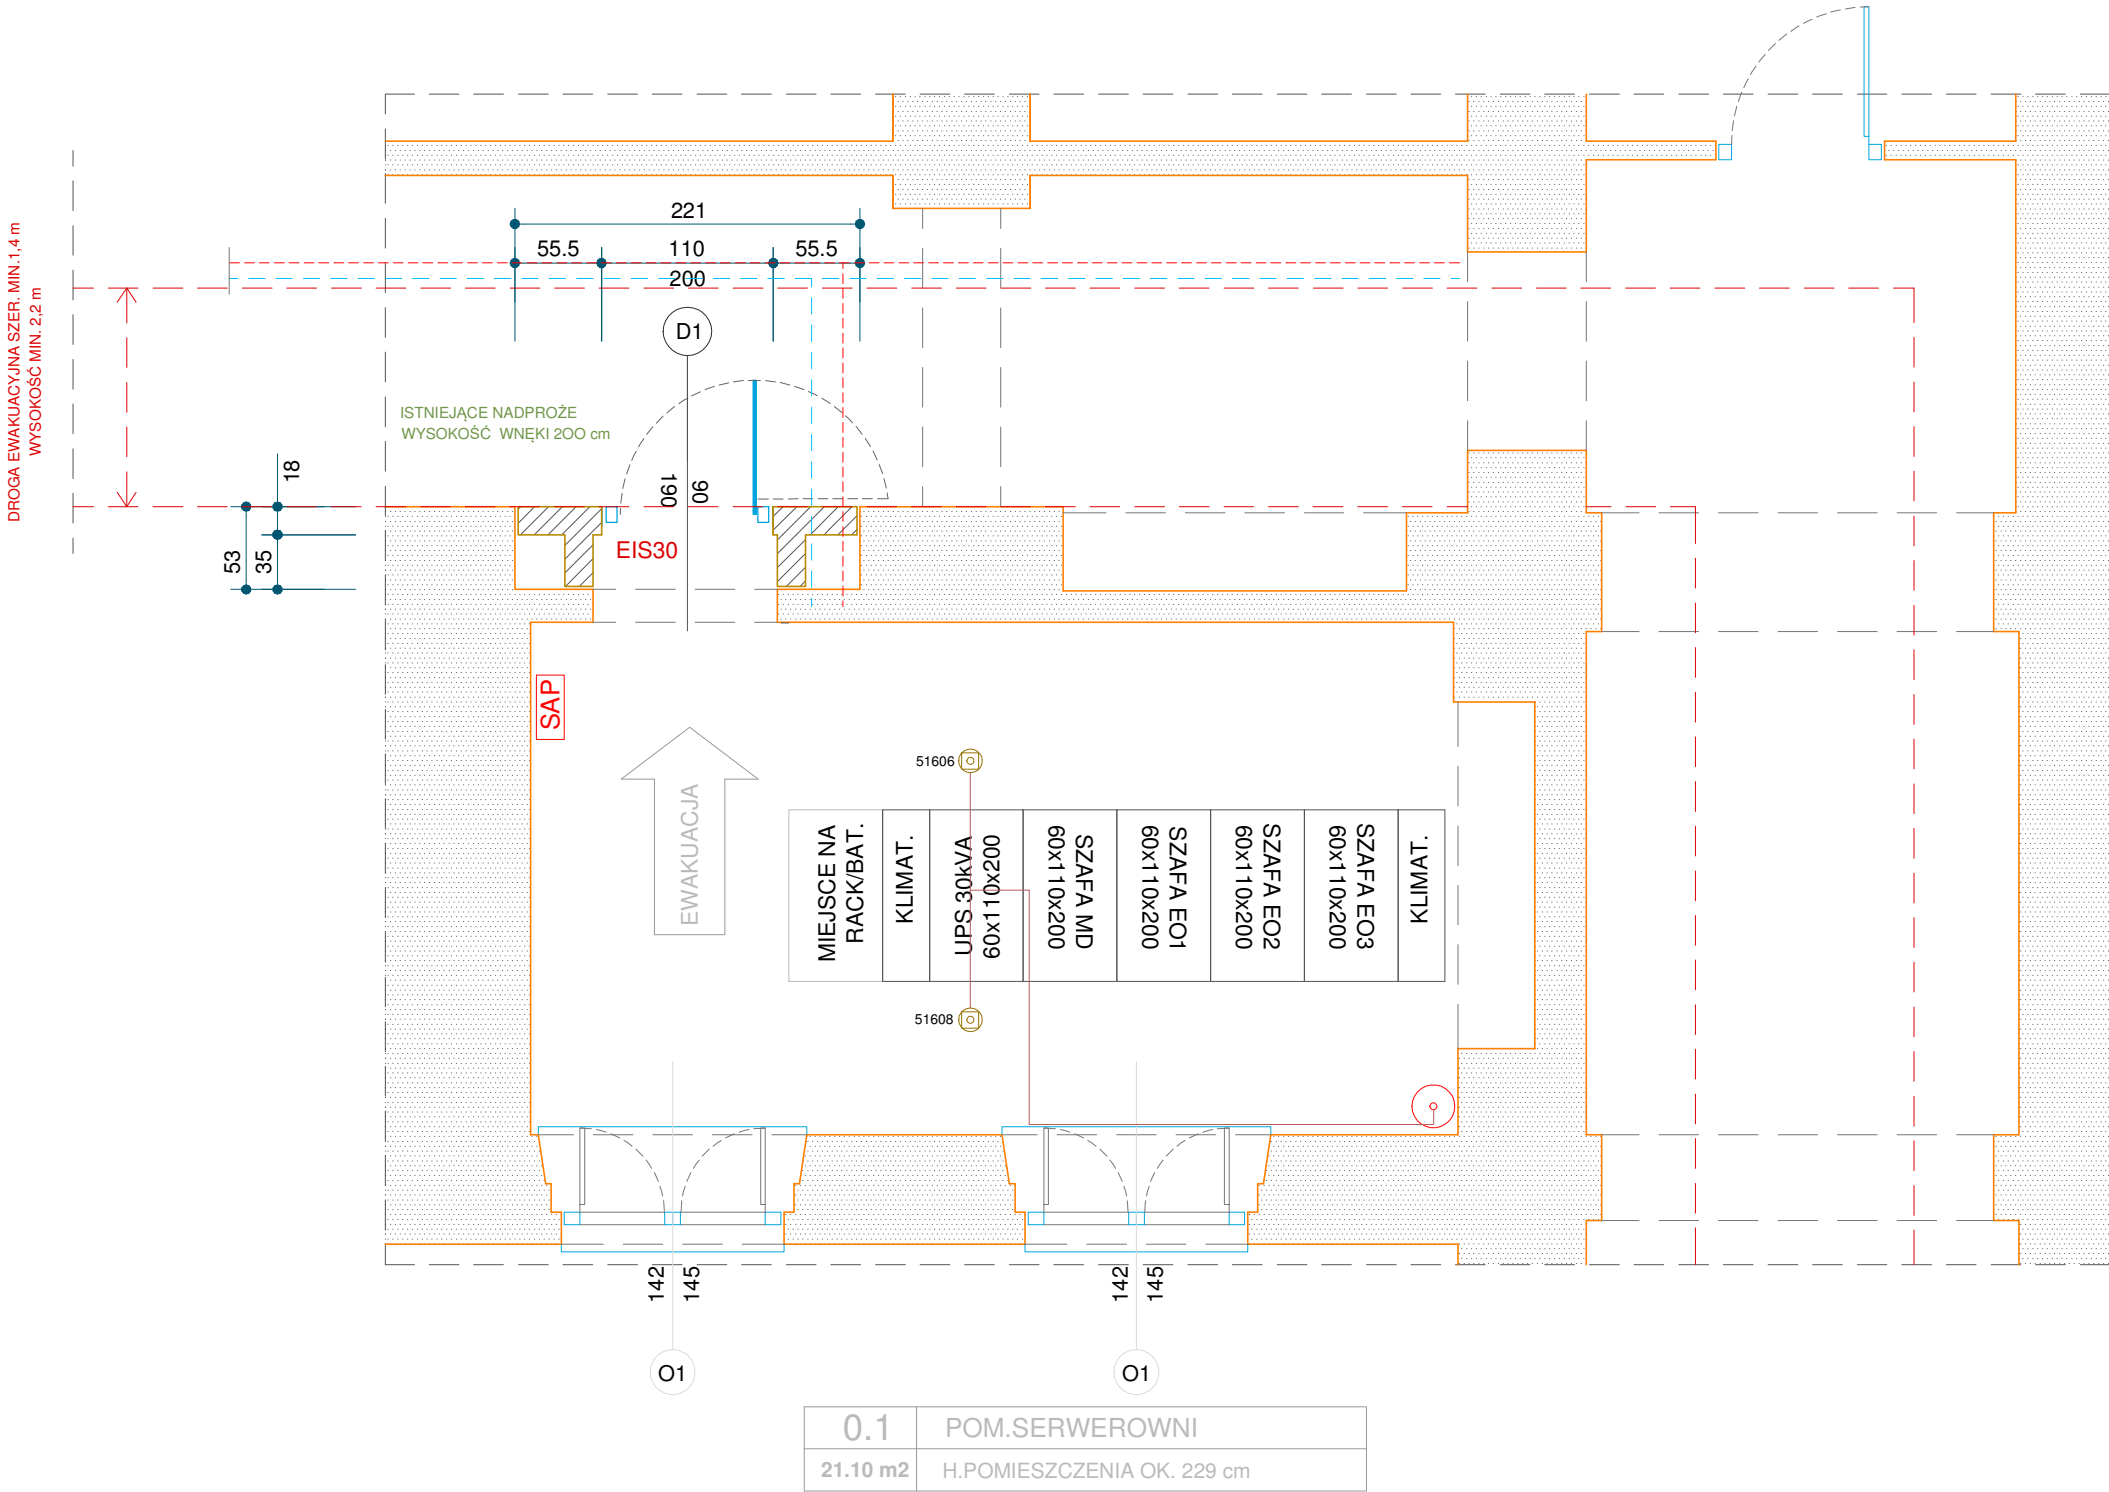

ELKOM-ELEKTRO Sp. z o.o.
ul. Lipowa 14B, 64-541 Podrzewie

OBIEKT:
REMONT ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO WRAZ
Z JEGO ADAPTACJĄ NA POTRZEBY POMIESZCZENIA
SERWEROWNI.

INWESTOR:
Województwo Wielkopolskie z siedzibą w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

TEMAT:
**Stale Urządzenie Gaśnicze SUG
- orurowanie i rozmieszczenie dysz**

PROJEKTANCI: Szymon Buczek
mgr inż. Marian Wawrzyniak 1:50

DATA: 26.01.2016 RYS. NR
BRANŻA: PB
INST. ELEKTRYCZNE
SUG-1