


Rys. 6. Wodociąg Katarzynin - Stacja Uzdatniania Wody, filtry ciśnieniowe odżelaziające - odmanganiające




W roku 2011 wodociągi te zaopatrywały w wodę 1024 tys. ludzi. Służby sanitarne skontrolowały 100% obiektów będących w tej grupie produkcyjnej.

Rys. 7. Wodociągi o produkcji wody od 1000 - 10 000 m³/dobę

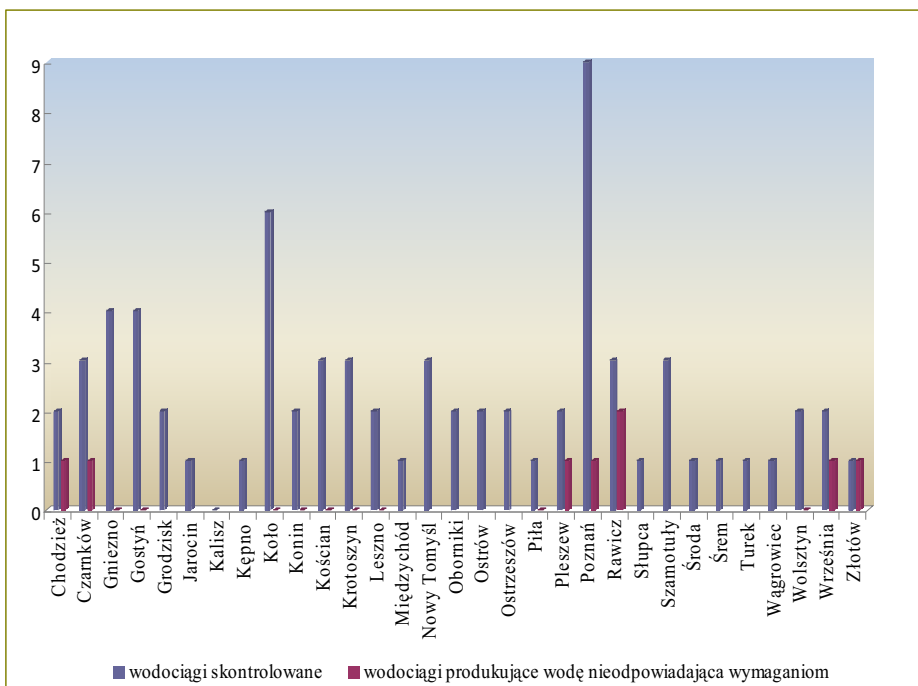

Kontrole jakości wody wykazały, iż 8 obiektów wodnych, tj. 11,3 % wodociągów dostarcza wodę nieodpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. W wodociągach o produkcji 1000 - 10 000 m³/dobę jakość wody była kwestionowana głównie ze względu na przekroczenia parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych takich jak np.: mętność, żelazo, mangan czy barwa, podobnie jak w wodociągach o innej produkcji.

Rys. 8. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów w wodzie pochodzącej z wodociągów o produkcji 1000 - 10 000 m³/dobę

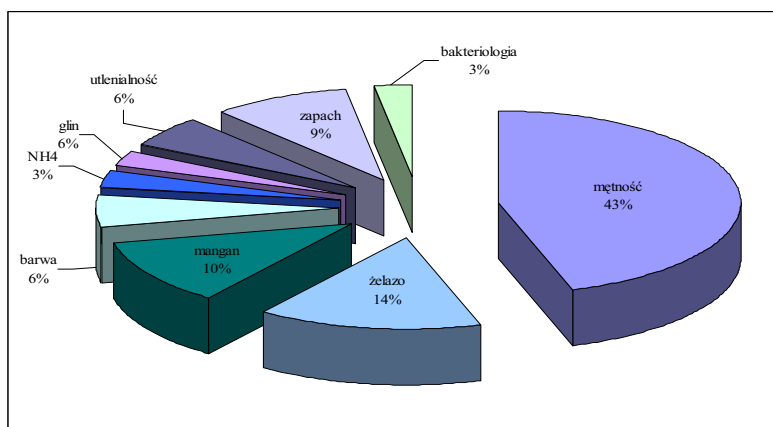

W porównaniu z rokiem ubiegłym jakość wody nie uległa poprawie w wodociągach na terenie powiatów: chodzieskiego (wodociąg publiczny w Budzynie), czarnkowsko - trzecieckiego (wodociąg publiczny Wieleń Południowy), rawickiego (wodociąg publiczny Bojanowo) oraz złotowskiego (wodociąg publiczny Złotów) i nadal oceniona jest negatywnie. W wodociągu publicznym w Złotowie oprócz przekroczeń fizykochemicznych, okresowo pojawiały się przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C.

Negatywnie oceniono również jakość wody z: wodociągu publicznego Dobrzyca (powiat pleszewski), wodociągu wiejskiego Szreniawa (powiat poznański), wodociągu publicznego Rogożewo (powiat rawicki) oraz z wodociągu zakładowego „Pasz - Konsol” (powiat wrzesiński).

II.4. Wodociągi o produkcji wody 100 - 1000 m³/dobę

W roku 2011 pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdowało się 668 urządzeń wodociągowych produkujących wodę w ilościach od 100 - 1000 m³/dobę, przeznaczoną do spożycia przez ludzi (629 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz