


Rys. 4. Pracownia Hemodynamiki w ZOZ w Gnieźnie

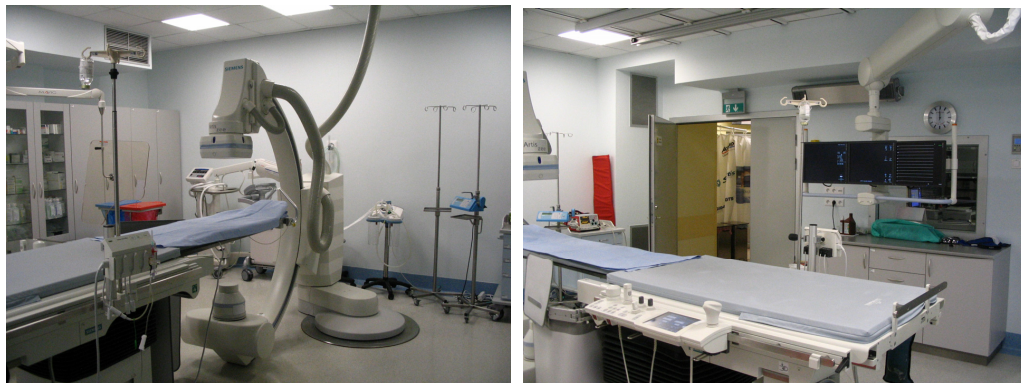

Nieprawidłowości stwierdzono w 68% skontrolowanych szpitali. Kwestionowano zarówno stan techniczny jak i sanitarno - higieniczny kontrolowanych obiektów.

Do najczęstszych nieprawidłowości należały ubytki w stolarcie drzwiowej oraz na futrynach i ścianach sal chorych do wysokości 1 m, co jest spowodowane zbyt małą powierzchnią manewrową dla ruchu łóżek. Tylko nieliczne oddziały posiadają właściwą powierzchnię sal chorych i szerokość drzwi, umożliwiającą swobodny ruch pacjentów na łóżkach oraz ściany i futryny drzwiowe zabezpieczone listwami ochronnymi.

Poprawę stanu sanitarno - technicznego powierzchni uzyskano poprzez egzekwowanie zaleceń oraz nakazów decyzji administracyjnych wydanych przez służby sanitarne.

W 2011 roku przeprowadzona była, na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta, kontrola szpitali psychiatrycznych oraz oddziałów z opieką całodobową o profilu psychiatrycznym. Pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Wielkopolsce łącznie znajduje się 11 jednostek szpitalnych o profilu psychiatrycznym - wszystkie obiekty skontrolowano. Ocena bieżącego stanu sanitarno - technicznego wykazała konieczność poprawy stanu w 73% placówek. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły najczęściej niewłaściwego stanu sanitarno - technicznego podłóg, ścian, sufitów i sprzętów w pomieszczeniach. Uchybienia bieżącego stanu sanitarnego egzekwowane były przez właściwych państwowych inspektorów sanitarnych w toku prowadzonego nadzoru bieżącego nad placówkami.

IV.2.2. Utrzymanie czystości pomieszczeń i porządku w otoczeniu szpitali

W większości placówek lecznictwa zamkniętego stwierdzono dbałość o zachowanie bieżącej czystości. Podobnie jak w 2010 roku w ponad połowie (67%) skontrolowanych placówek za utrzymanie czystości odpowiedzialny był personel obiektu, firmy sprzątające

w 27% obiektów, w pozostałych 6% obiektów stosowany był tzw. system mieszany, tzn. utrzymaniem czystości zajmowała się zarówno firma jak i pracownicy obiektu.

Niezadowolającą ocenę w zakresie utrzymania czystości i porządku uzyskało 31,8% skontrolowanych placówek. Niewystarczające były efekty sprzątania zarówno:

- w pomieszczeniach gospodarczych typu brudownik, pomieszczeniach mycia wózków, składzików porządkowych (np. w Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu),
- na korytarzach (np. w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu),
- w salach zabiegowych, pokojach łóżkowych, gabinetach badań (np. w Ginekologiczno - Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu).

Kwestionowano m.in. brudne kratki wentylacyjne, sprzęt porządkowy, meble i wyposażenie oddziałów, przepełnione lub brudne pojemniki na odpady komunalne, niewłaściwie postępowanie ze sprzętem porządkowym (typu mopy, ściereczki, wiaderka, baseny, kaczki).

Stwierdzone uchybienia świadczą m.in. o niewłaściwym realizowaniu procedur w zakresie sprzątania.

W roku 2011 wpłynęło 5 zgłoszeń dotyczących zaniedbań w zakresie utrzymania należytej czystości i porządku, z których 2 częściowo potwierdziły się, tzn. stwierdzono brudne, zakurzone klosze lamp w salach chorych oraz zniszczone powierzchnie utrudniające utrzymanie właściwego poziomu higieny. Kontrole sprawdzające wykazały poprawę stanu sanitarno - higienicznego.

IV.2.3. Dezynfekcja i komory dezynfekcyjne

Do dezynfekcji stosowano wyłącznie preparaty zarejestrowane i dopuszczone do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Uchybienia w zakresie dezynfekcji stwierdzono w 32 placówkach - 56% skontrolowanych szpitali (Rys. 5). Dotyczyły one w głównej mierze:

- stosowania niekompletnych, uszkodzonych pojemników do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego,
- braku oznakowania pojemników na roztwory użytkowe środków dezynfekcyjnych,
- niepoddawania dezynfekcji wstępnej skażonego sprzętu medycznego,